

Produktbeskrivning

Brandventilationscentral C-1-1-1-Basic är konstruerad för öppning och stängning av en motoriserad fasadlucka eller ett takljus. Centralen har en integrerad nödströmförsörjning vid händelse av strömavbrott. Externa styrningar såsom brandtryckknapp, komforttryckknapp och rök- och värmedetektorer mfl. kan kopplas till centralen.



Teknisk Beskrivning


Inkoppling

- En lastbrytare måste alltid monteras mellan central och motor om en spindelmotor skall installeras. En kedjemotor har inbyggd lastbrytare och kan därför kopplas direkt till centralen.
- Kontrollera motorgruppen för ev. kortslutning före batterier och nätspanning ansluts.
- Kontrollera polaritet på batterier innan batterier och nätspanning ansluts.
- Anslut batterierna före nätspanning.
- Anläggningen skall ladda batterierna i 12 timmar innan drift/test.

Underhåll, se installationsinstruktion.

Felkod gul LED på kretskort

- LED Lyser – Centralen är i drift -> OK
- LED lyser ej – Ingen nätspanning
- 1 Blink - Akku fel
- 2 Blink - Låg batterispänning
- 3 -4 Blink - fel på automatisk varnarlinje
- 5 -6 Blink - Fel på brandtrycklinje
- 7 Blink - Fel på motorlinje

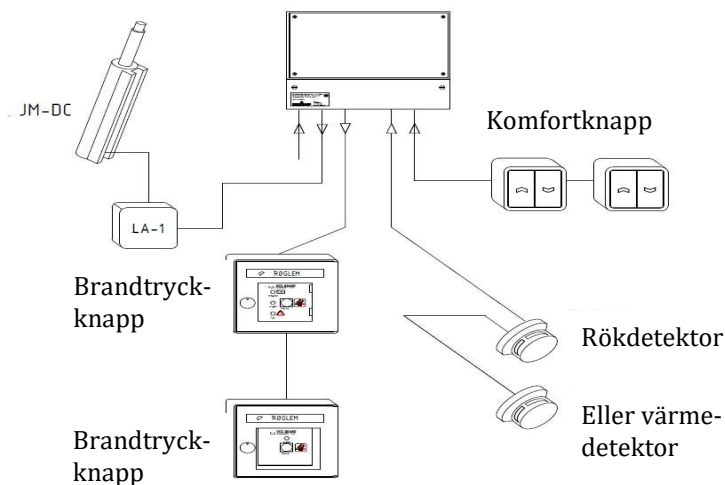

Tekniska Data

Typ	1-1-1-Basic
Spänning	230V AC
Täthet	IP30
Drifttemperatur	-5 - +40°C
Box	Plastbox
Färg	RAL7035, grå
Dimensioner, BxHxD	213x180x87mm
Akkumulatorspänning	24V (2x12V)
Akkumulatorkapacitet	1,2 Ah
Max belastning på centralen	24V DC / 1,1 A
Motorlinje	1 st
Rökgrupp	1 st
Externa brandtryck	Max 5 st
Externa komforttryck	Villkorligt antal
Komfortventilation	1 grupp
Rök och värmedetektorer	Max 5 st
Vind och regnvarnare ingång	Nej