


## Inkoppling med Kedjemotor HCV

Svaret er

Forbindelse for type **HCV** i single-funktion SVM styrecentral

Hvis ikke linieovervågning er nødvendig, fjernes jumper J2 og J3.

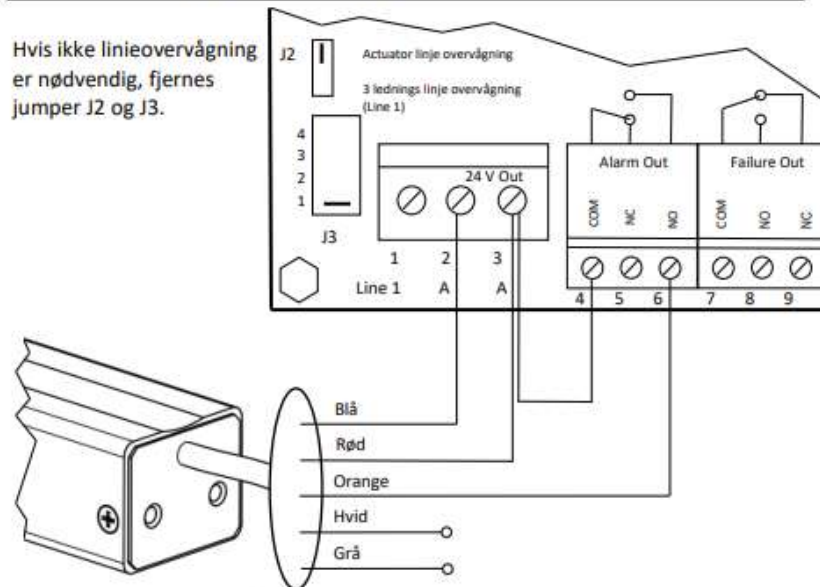

**Forsigtig:** De hvide og grå ledninger bruges til at ændre parametre. Parameter ændring kan kun foretages af Actulux eller af en autoriseret Actulux service- og salgspartner.

**Tilslut ikke hvide og grå ledninger til 24V!**